

Ilmamäärien mittauspöytäkirja

Mittaaja:

Teppo Testaaja, Easoft Docs

Poisto-/tuloilmakone:

Flexit Nordic S2

Mittauslaite:

Ilmakas S-2100

Kohteen osoite:

Esimerkkikatu 12B, 00100 Helsinki

Lämpötila (°C):

21

Mittauspäivämäärä:

25.02.2021

Tulo


Tuloilmapuhaltimen nopeus (%): 33

Mittauspaikka	Venttiilityyppi	Suunn. ilmamäärä (l/s)	Mitattu ilmamäärä (l/s)	Venttiilin asento (mm)	Paine-ero (Pa)
Sauna	KTS-100	6	7	5	12
Makuuhuone 13.9 m2	KTS-125	12	11	11	8
Makuuhuone 11.7 m2	KTS-100	6	6	7	6
Olohuone	KTS-100	7	6	6	6

Poisto

Poistoilmapuhaltimen nopeus (%): 35

Mittauspaikka	Venttiilityyppi	Suunn. ilmamäärä (l/s)	Mitattu ilmamäärä (l/s)	Venttiilin asento (mm)	Paine-ero (Pa)
Keittiö	KSO-100	-8	-8	8	9
WC	KSO-100	-3	-3	-7	5
Sauna	KSO-100	-6	-6	1	9

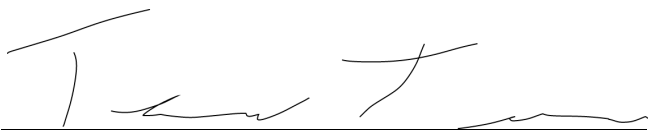

Teppo Testaaja, Mittaaja

25.2.2021